


Изм. № подл.	Подп.	И дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп.	И дата

Рис.1

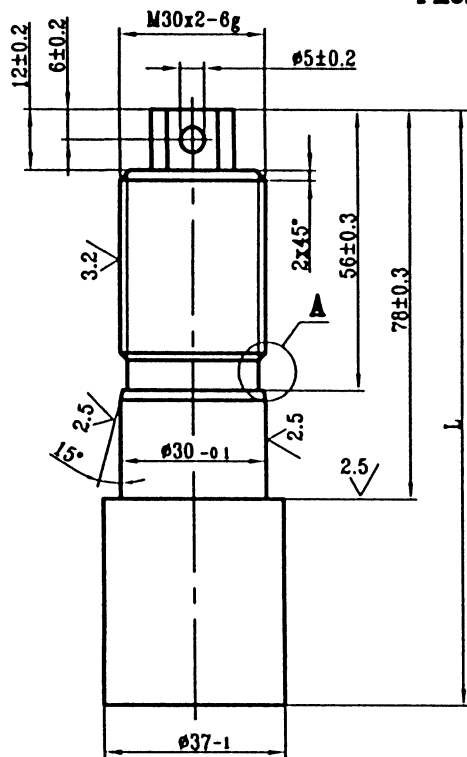

A(2:1)

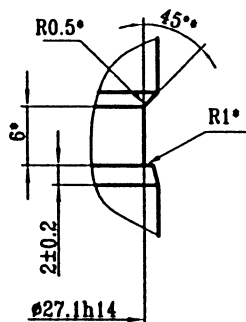


Рис.2

Остальное см. рис.1

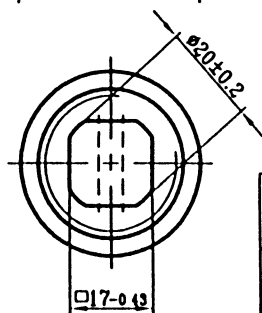
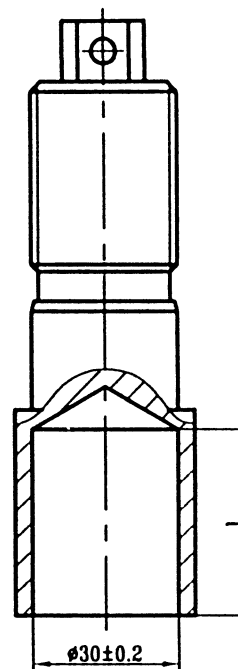


Рис.	Обозначение	l, мм	L, мм	Покрытие	При- меняем
Рис.2	ГКСЛ 758293.016	40	330±0,8	—	Все твердые-800
Рис.1	ГКСЛ 758293.004	—	120±0,5	—	
Рис.2	-01	38 <sup>+0,6</sup>	120±0,5	09	
Рис.2	-02	38 <sup>+0,6</sup>	120±0,5	—	
Рис.1	-03	—	120±0,5	09	
Рис.1	-04	—	370±0,5	—	

<b>ABB АББ Электроизолит Бушинг</b>			
Внутренние контактные шпильки Все твердые -800	Лист	Масса	Масштаб
	Лист	Листов 1	
	Разраб. Зам. ген. дир. по кач-ву		